


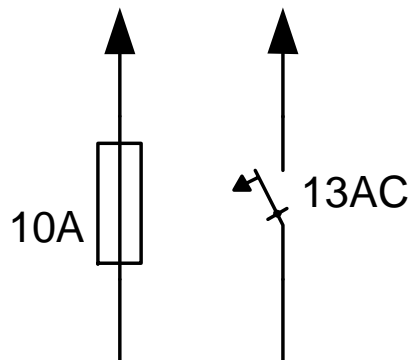


# Betriebsbedingungen

 $I_N = 10A$ 

In Wohnbauten Kontrollperiode (20 J)



Max. Vorsicherung 10 bzw. 13A

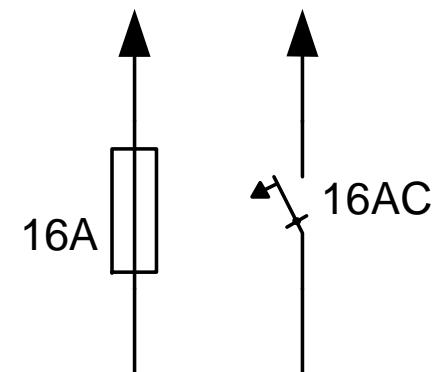

In gewerblich oder industriell genutzten Bauten

Max. Vorsicherung 16A

# Betriebsbedingungen



$$I_N = 16A$$

Für ortsfest montierte Steckdosen mit  $I_N$  grösser als 10A darf der vorgeschaltete  $\ddot{U}$  nicht grösser sein als der  $I_N$  der Steckdose!

# Quellennachweis

- NIN 2005
- NIV 2002
- EWN der Kantone SG, AR, AI, TG, GL, GR
- Info der elektrosuisse
- Paul Emilie Müller (Lehrmittel Technische Normen)
- Freiburgische Elektrizitätswerke, 1701 FREIBURG
- Ernst Feldmann NIN Know-how